


Organigramme de la direction



Modèle continuum de services B
10 novembre 2017

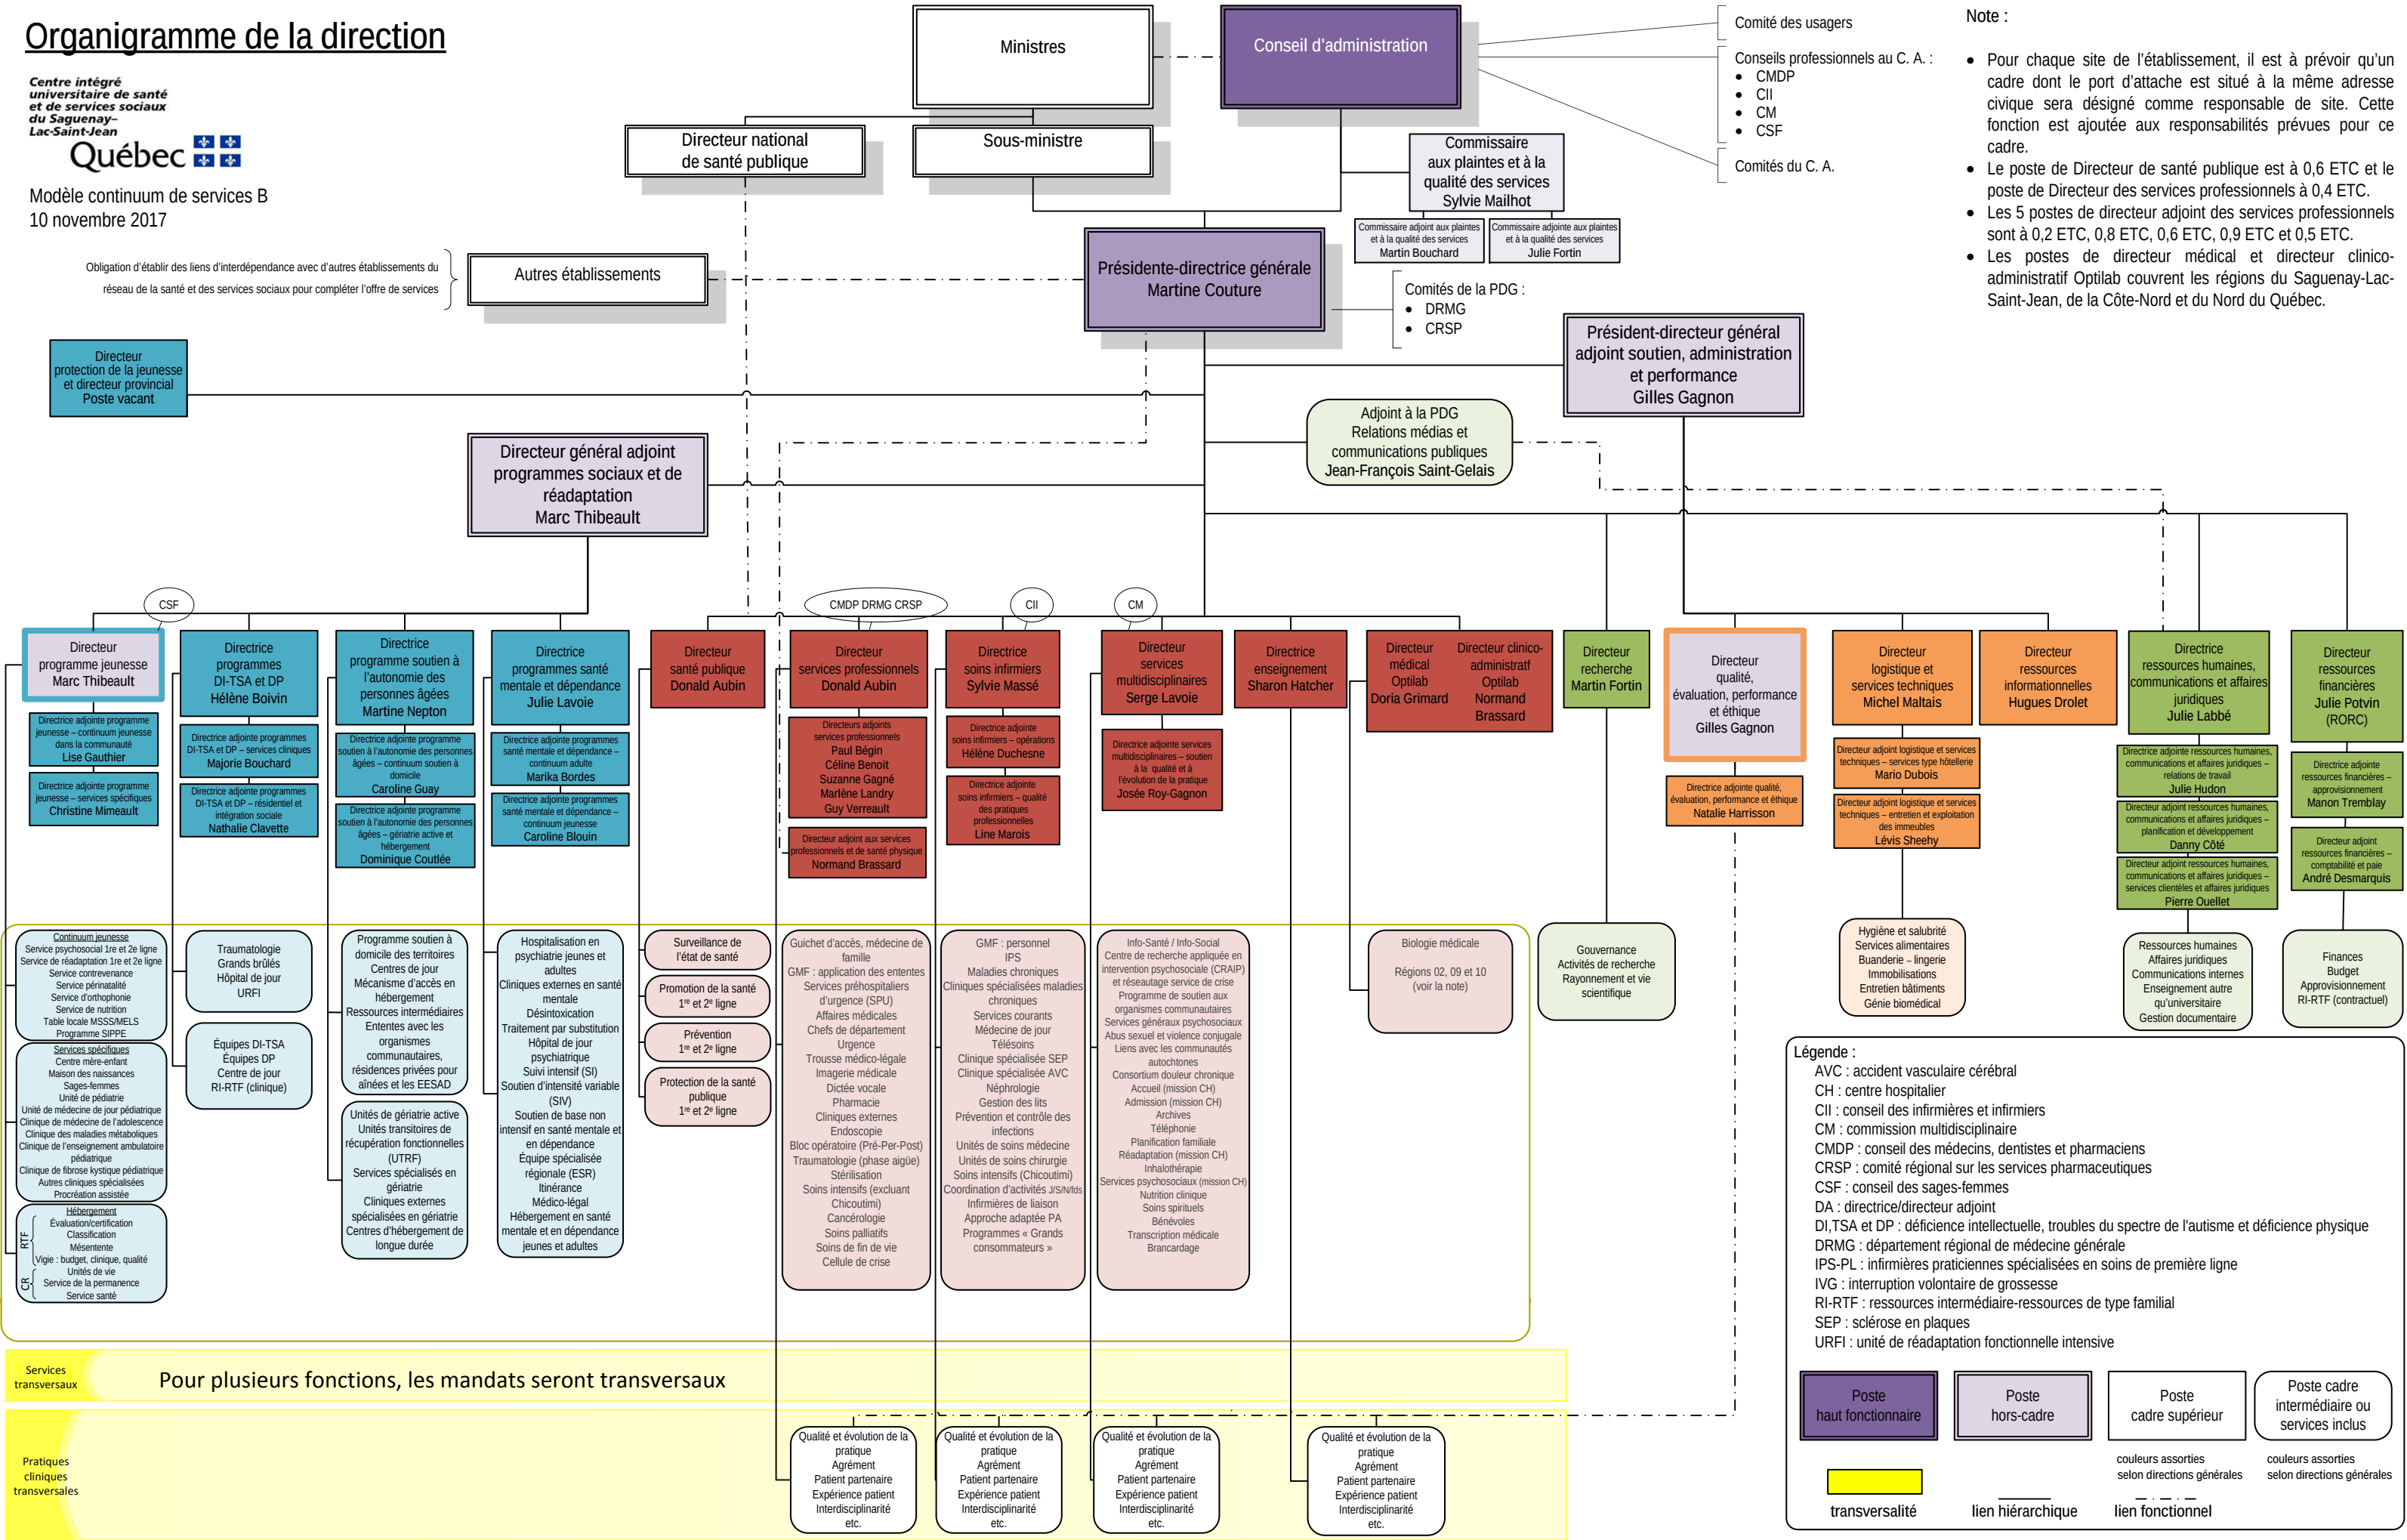

Note :

- Pour chaque site de l'établissement, il est à prévoir qu'un cadre dont le port d'attache est situé à la même adresse civique sera désigné comme responsable de site. Cette fonction est ajoutée aux responsabilités prévues pour ce cadre.
- Le poste de Directeur de santé publique est à 0,6 ETC et le poste de Directeur des services professionnels à 0,4 ETC.
- Les 5 postes de directeur adjoint des services professionnels sont à 0,2 ETC, 0,8 ETC, 0,6 ETC, 0,9 ETC et 0,5 ETC.
- Les postes de directeur médical et directeur clinico-administratif Optilab couvrent les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et du Nord du Québec.